


ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

Двери герметичные предназначены для установки в вентиляционных камерах. Производятся в двух исполнениях: утепленные и неутепленные. В утепленных герметичных дверях используется в качестве утеплителя минеральная вата.

Типоразмерный ряд дверей приведен в таблице.

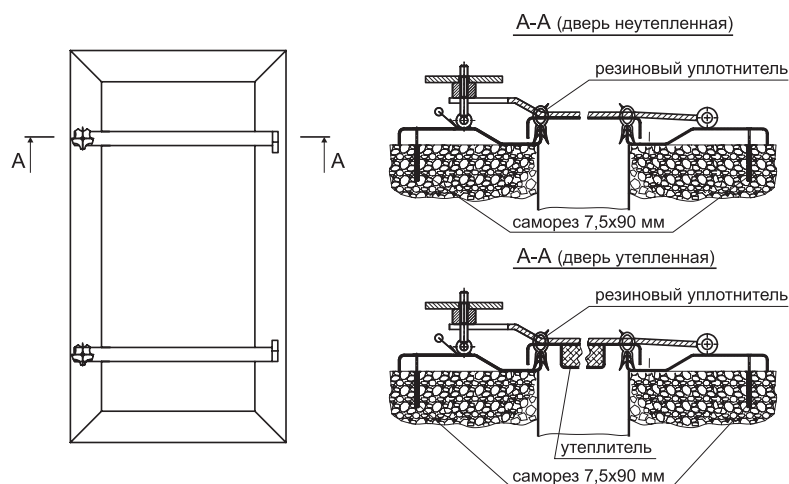

Модель	Размер проема, мм	Масса, кг
0,9x0,4 неутепленная	890x390	19,6
0,9x0,4 утепленная		23,0
1,24x0,5 неутепленная	1240x490	28,9
1,24x0,5 утепленная		30,3

Крепление дверей в проемах осуществляется приваркой рамы двери к закладным деталям или к металлической окантовке проема.

Монтаж двери в проемах осуществляется на ровную поверхность саморезами по бетону 7,5x90 мм в отверстие диаметром 6 мм. Саморезы идут в комплекте с изделием.

Покрытие двери порошковое.

Пример обозначения: дверь герметичная 1,24x0,5 утепленная

где: 1,24x0,5 - модель двери с указанием размеров (высота x ширина), м;
 утепленная - наличие (или отсутствие) утеплителя.

ЛЮЧКИ ПИТОМЕТРАЖНЫЕ

Лючок устанавливают на воздуховоде для замера параметров потока воздуха.



Пример монтажа

