

Секции вентиляторов

V1 . 0 . P 56 . R - 11 x 15

● Исполнение по выбросу воздуха
(1 — прямо, 2 — вверх)


● Исполнение по длине секции
(0 — короткая, 1 — удлиненная,
2 — длинная)

● Диаметр рабочего колеса, см

● N — не требуется частотное
регулирование,
R — необходимо внешнее частотное
регулирование

● Мощность двигателя, кВт

● Число оборотов двигателя, уменьшенное
в 100 раз, об/мин

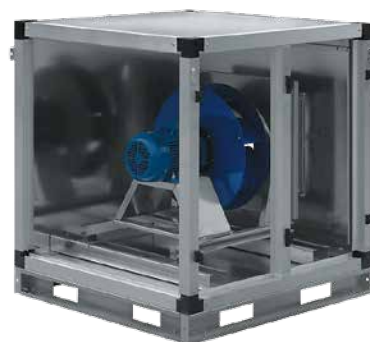


Все вентиляторы имеют свободное рабочее колесо с загнутыми назад лопатками, установленное непосредственно на валу электродвигателя.

Рабочее колесо производства Ziehl-Abegg AG Germany обеспечивает высокое качество и надёжность работы вентиляторов.

Вентиляторная группа располагается на жёсткой стальной раме. Для предотвращения передачи вибраций от вентиляторной группы на корпус применяются высокоэффективные резиновые изоляторы.

При необходимости регулирования производительности рекомендуется применять частотные преобразователи. При отсутствии частотного преобразователя для уменьшения пускового тока вентиляторы мощностью 4 кВт и более должны эксплуатироваться совместно с внешним устройством двухступенчатого пуска (переключение питания двигателя со звезды на треугольник).

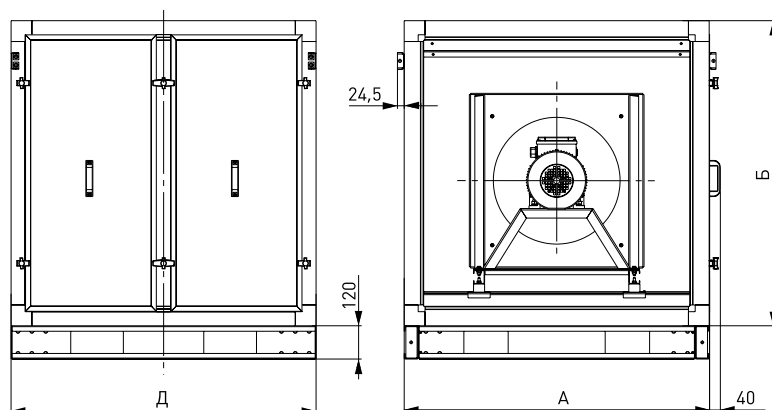

Типоразмер	А, мм	Б, мм	Д, мм							
			V1.0 V2.0	V1.1 V2.1	V1.2 V2.2	V1.3 V2.3	V1.4 V2.4	V1.5 V2.5	V1.6 V2.6	V1.7 V2.7
6	1100	1100	1100	-	-	-	-	-	-	-
7	1100	1320	1100	-	-	-	-	-	-	-
8	1320	1320	1100	1625	-	-	-	-	-	-
6.1	1435	770	-	1100	-	-	-	-	-	-
7.1	1597	850	-	1100	-	-	-	-	-	-
8.1	1706	905	-	1100	-	-	-	-	-	-
10	1877	990	925	1100	1275	-	-	-	-	-
12	1435	1435	1100	1625	-	-	-	-	-	-
18	2095	1100	-	1100	1275	1450	-	-	-	-
20	1660	1660	-	1625	-	-	-	-	-	-
21	2320	1212	-	1100	1275	1450	1625	-	-	-
23	2536	1320	-	1100	1275	1450	1625	1800	-	-
24	2764	1435	-	-	1275	1450	1625	1800	1975	-
25	2045	2045	-	1625	-	-	-	-	-	-
30	2485	2045	-	1625	2150	-	-	-	-	-
31	3180	1660	-	-	1275	1450	1625	1800	1975	2150
35	2485	2485	-	-	2150	-	-	-	-	-
36	3650	1877	-	-	-	1450	1625	1800	1975	2150